


# MICRO-STATION KESSEL *InnoClean PLUS* - DEMANDE DE RENSEIGNEMENT



Client :   
Entreprise de pose :   
Opération :   
Date :

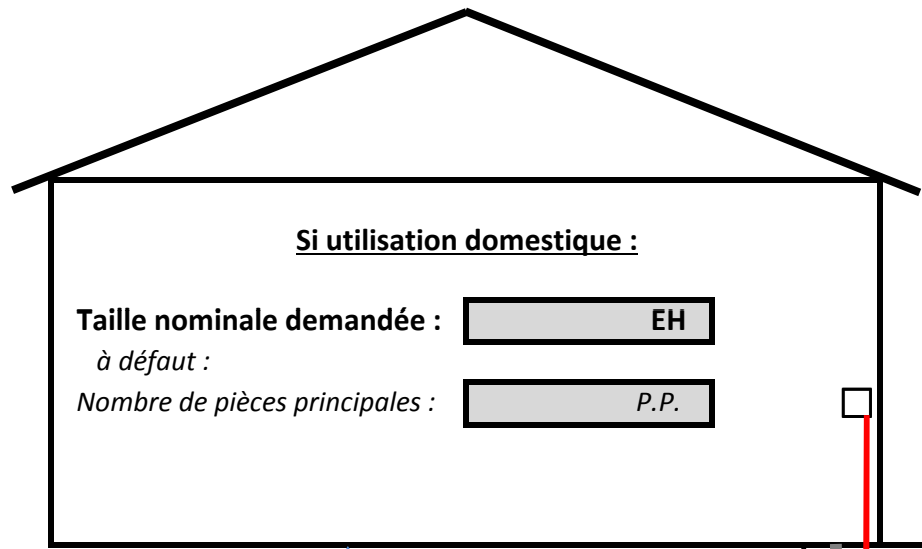


### Si utilisation sur un petit ensemble collectif :

Taille nominale demandée :  EH  
à défaut :  
Production maximale d'eaux usées :  litres / jour  
à défaut :  
Bureaux, ateliers :  personnes  
Hôtel - restaurant :  chambres  
Hôtel sans restaurant :  chambres  
Ecole :  élèves  
Hopital :  lits

Distance gestionnaire + compresseur / cuve :  
Longueur développée =  m

Profondeur au fil d'eau :  cm

Profondeur de la nappe :  m

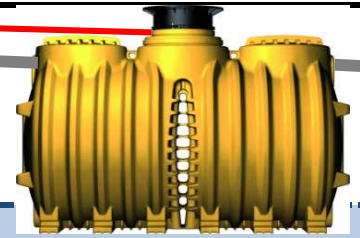

Observations, commentaires :

.....

.....

.....

Cette fiche complétée pourra nous être retournée par fax au 03.20.70.38.16, ou par mail à info@kessel.fr

Cachet client